




BREVE GUIDA ALLE SOLUZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PROBLEMATICA LEGIONELLA

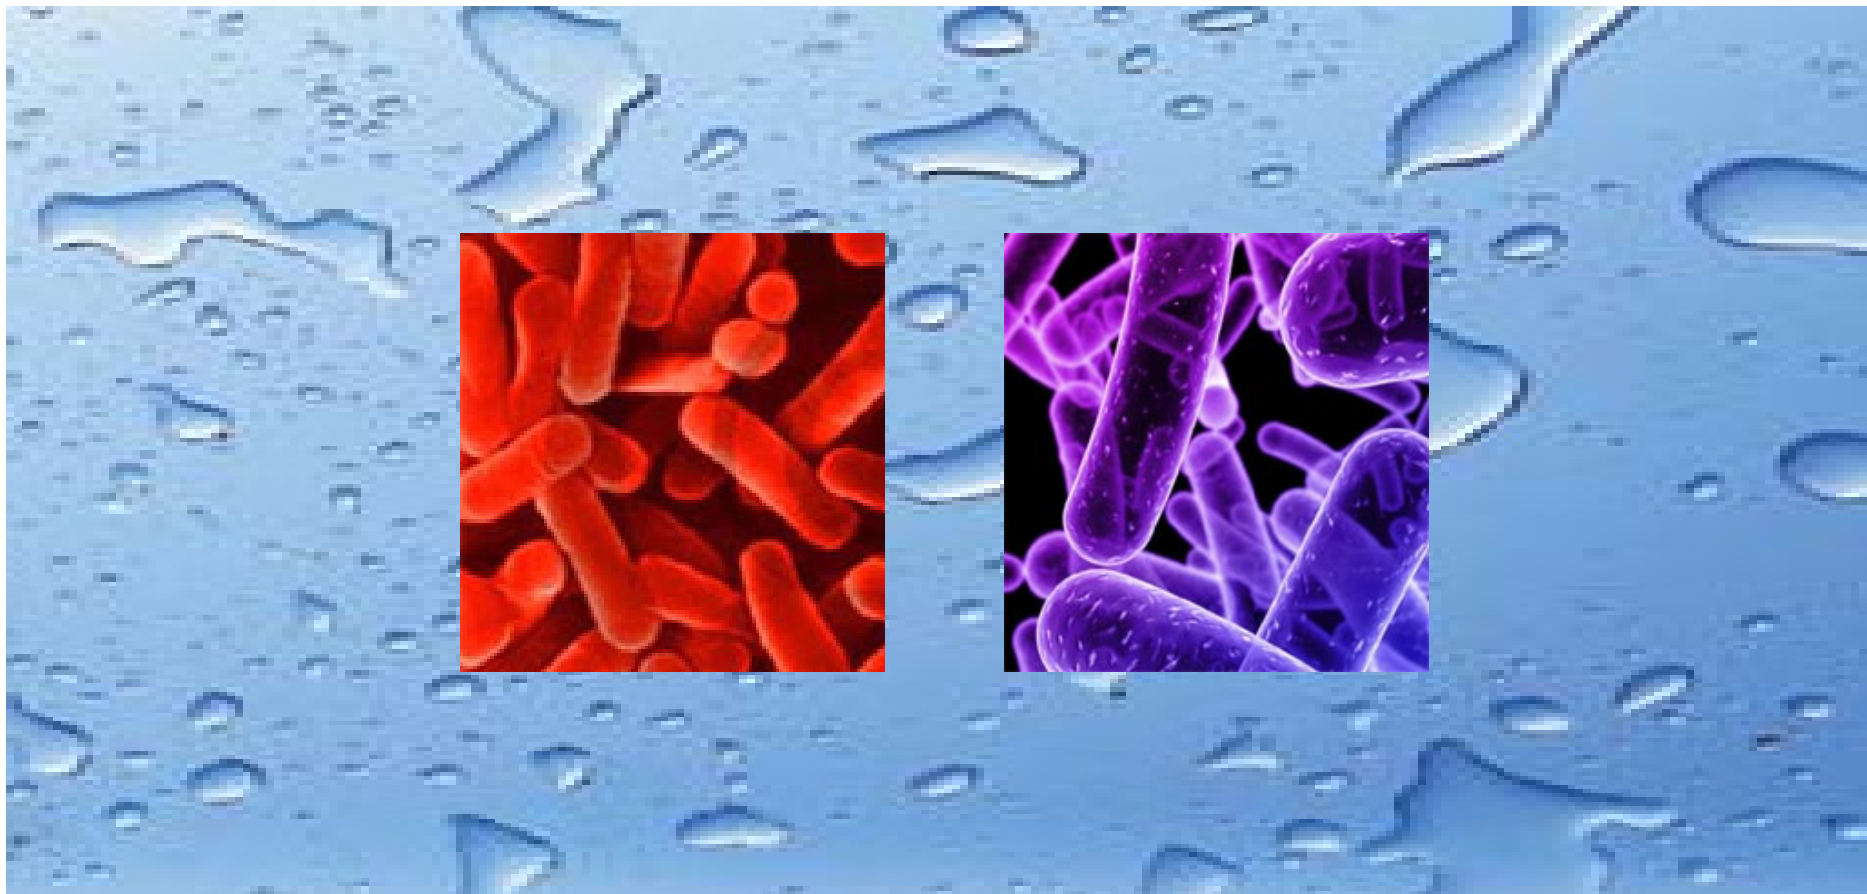

ITR S.r.l. Via di Morena, 7 – 00043 Ciampino RM P.iva 03965351004
segreteria@itrnet.it www.itrnet.it - **06 7932 1591**

Abilitazioni CCIAA RM 715543: **DM. 37/08** Lett: A|B|C|D|E – **F.GAS** A7904 – **FER** (Fonti energie rinnovabili) - **SANIFICAZIONI** DM. 274/97 Lett. C|D|E



Attraverso i sistemi di approvvigionamento idrico passa nelle condotte dell'acqua potabile





Legionelle

La legionella è un BATTERIO gram-negativo aerobio di cui sono state identificate più di 50 specie, suddivise in 71 sierogruppi.

Quella più pericolosa, a cui sono stati collegati circa il 90% dei casi di legionellosi, è la

L. PNEUMOPHILA





UTENZE A RISCHIO LEGIONELLA


Sono a rischio tutti gli impianti e i processi tecnologici che comportano un moderato riscaldamento dell'acqua e la sua **nebulizzazione**

- Ospedali, cliniche, case di cura e simili
- Alberghi, caserme, campeggi e strutture ricettive in genere
- Impianti per attività sportive e scolastiche
- Edifici con torri di raffreddamento, piscine
- Stabilimenti termali, Fontane decorative e cascate artificiali.





Le infezioni da legionella sono spesso causate da una scarsa igienicità degli impianti idrici

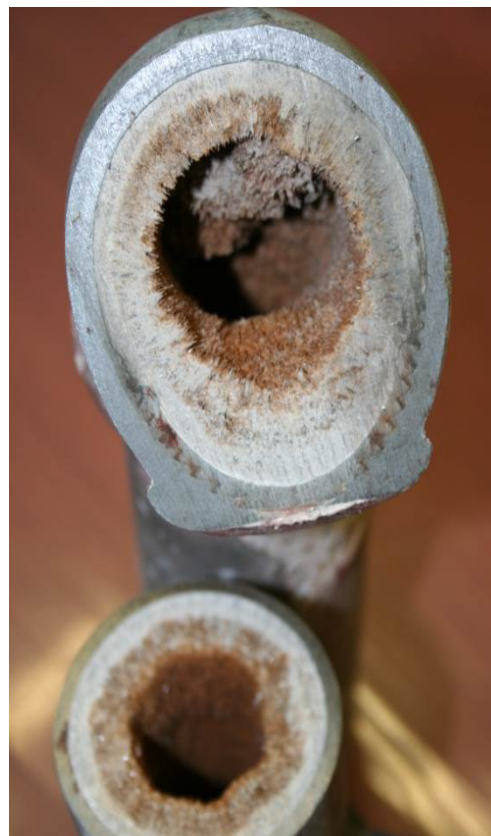

ITR S.r.l. Via di Morena, 7 – 00043 Ciampino RM P.iva 03965351004
segreteria@itrnet.it www.itrnet.it - 06 7932 1591

Abilitazioni CCIAA RM 715543: DM. 37/08 Lett: A|B|C|D|E – F.GAS A7904 – FER (Fonti energie rinnovabili) - SANIFICAZIONI DM. 274/97 Lett. C|D|E



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE E
BUON LAVORO!**

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi o contenuti senza autorizzazione (vedi normativa vigente).

ITR S.r.l. Via di Morena, 7 – 00043 Ciampino RM P.iva 03965351004
segreteria@itrnet.it www.itrnet.it - **06 7932 1591**

Abilitazioni CCIAA RM 715543: **DM. 37/08** Lett: A|B|C|D|E – **F.GAS** A7904 – **FER** (Fonti energie rinnovabili) - **SANIFICAZIONI** DM. 274/97 Lett. C|D|E